



YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) 5 (BEŞ) YILLIK TAM AKREDİTASYON LOGOSU KULLANIM KILAVUZU




Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 5 (beş) yıllık tam akreditasyon logosu
Dokuz Eylül Üniversitesi logosu ile birlikte kullanılmalıdır.

Tam akreditasyon logosu tek başına kullanılmamalıdır.


Logoların beyaz ve renkli zeminde kullanım örneği yukarıdaki gibidir.

LOGO **KULLANIMI**



Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 5 (beş) yıllık tam akreditasyon logosunun etrafında bırakılması gereken minimum alan ("x") eşit olmalıdır.

LOGO GÜVENLİK ALANI

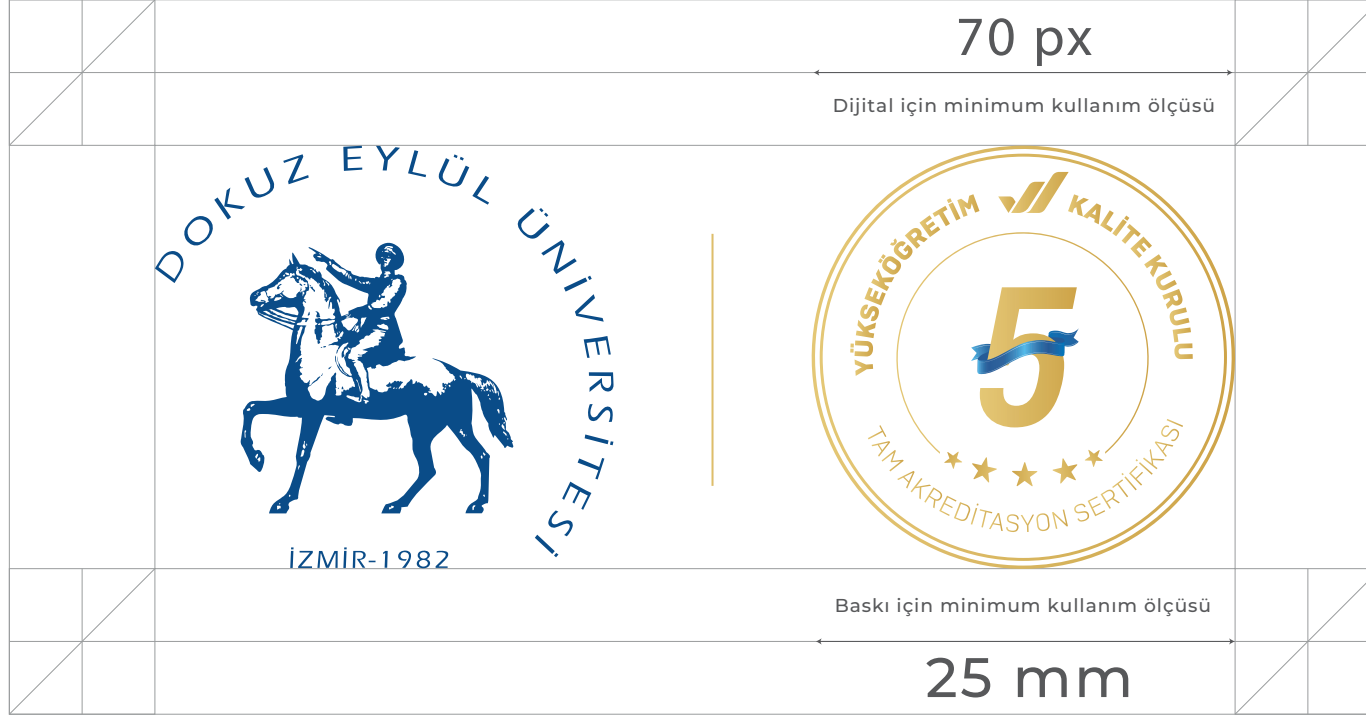

Kurumsal akreditasyon logosunun basılı malzemelerde minimum kullanım ölçüsü 25 mm, dijital ortamlarda minimum 70 piksel olmalıdır.

Basılı evraklarda logo varak yaldız ve CMYK baskı üzerinden hazırlanmalıdır.

LOGO BASKI KULLANIMLARI




Dokuz Eylül Üniversitesi ve tam akreditasyon logosu birlikte kullanıldıktan sonra akademik veya idari birim logosu ile arasında minimum bir logo alanı kadar boşluk bırakılmalıdır.

LOGO AKADEMİK VE İDARİ BİRİM LOGOSU İLE KULLANIMLARI



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

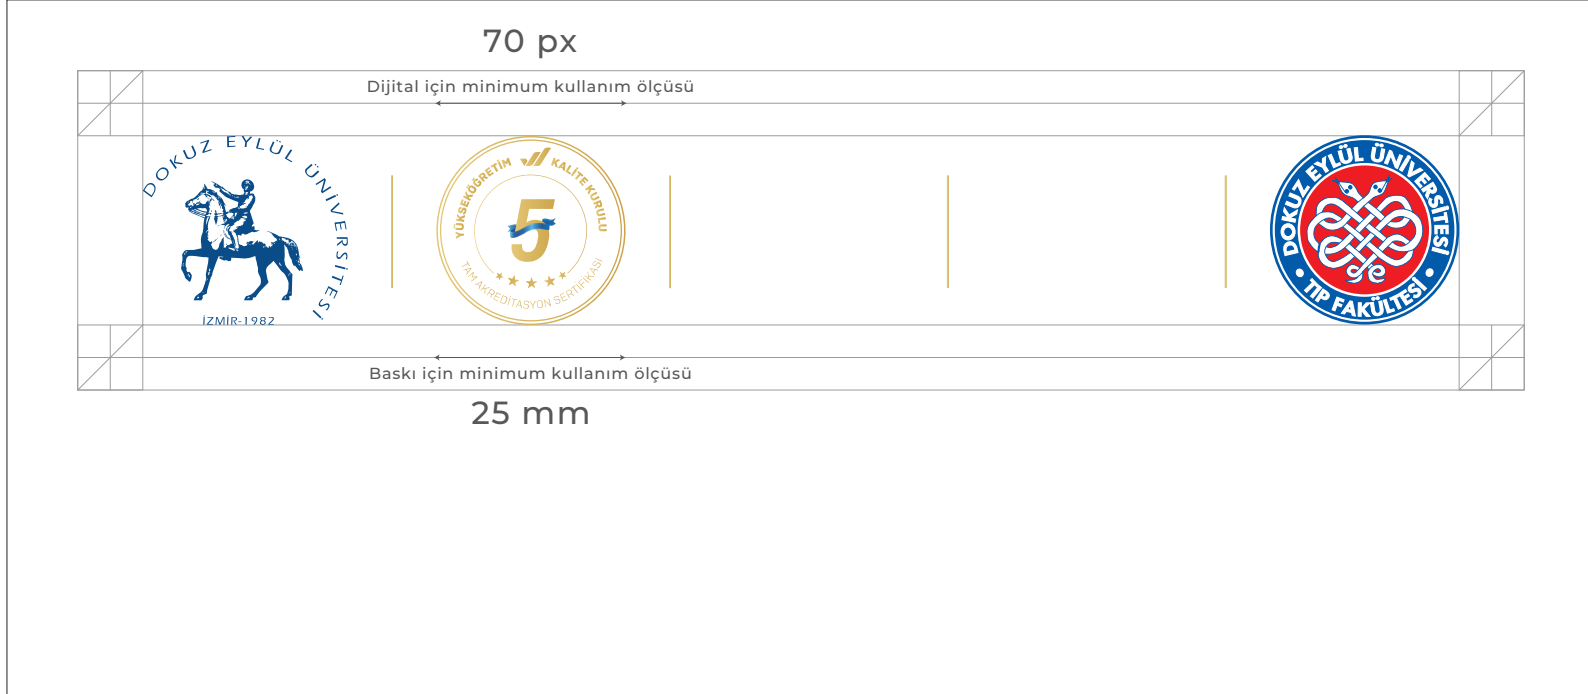

LOGO AKADEMİK VE İDARİ BİRİM LOGOSU İLE KULLANIMLARI